


3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ РЕЛЕ

РЗТ - 50 . 2 . 0,65 . УХЛ1

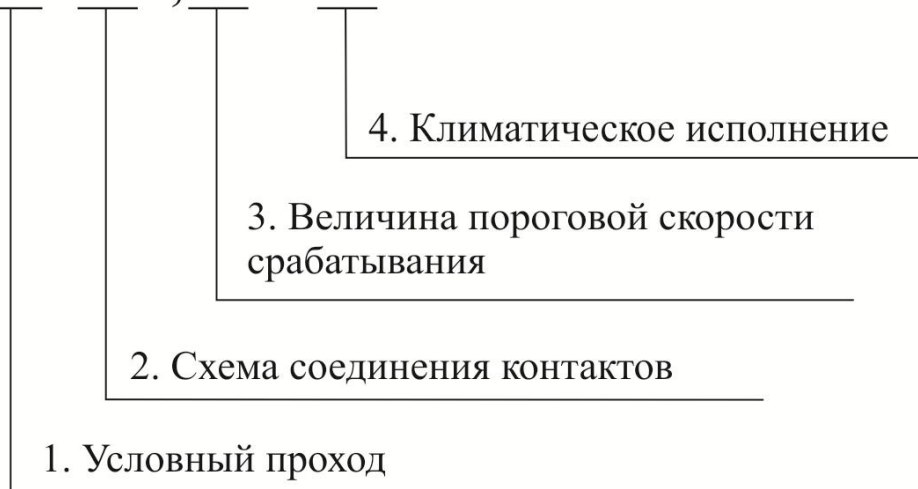

1. Условный проход в мм: 25,50 или 80
2. Схема соединения контактов: 1, 2 или 3

Таблица 2

Схема соединения контактов	РЗТ - 25	РЗТ - 50	РЗТ - 80
1	1. — / — . — 2	1. — / — . — 2 3. — / — . — 4	Отключение Предупреждение
2	1. — / — . — 2 3. — / — . — 4	1. — / — . — 2 5. — / — . — 6 3. — / — . — 4	} Отключение Предупреждение
3		1. — / — . — 2 5. — / — . — 6 3. — / — . — 4 7. — / — . — 8	} Отключение } Предупреждение

3. Величина пороговой скорости срабатывания:
 РЗТ - 25: 0,9; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м/сек
 РЗТ - 50 и РЗТ - 80: 0,65; 1,0; 1,5 м/сек
4. Климатическое исполнение: УХЛ1 или Т1

т. +38 (057) 780-96-49 т/ф. +38 (057) 707-84-38;

e-mail: info@contragent.com.ua; roma@contragent.com.ua
 ООО “ФИРМА КОНТРАГЕНТ”. Украина, 61022, г. Харьков, ул. Ивановская,1